


Центр развития работников „Мир“
предприятие, организация



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

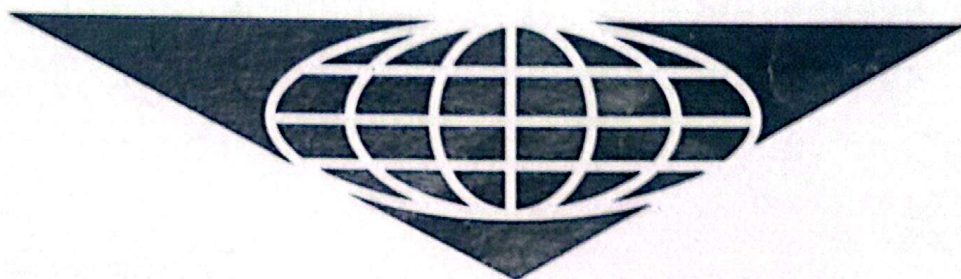

ЦРД „Мир“

цех, участок, бригада, служба, лаборатория

Начат 13 августа 20 18 г.

Окончен _____ 20 _____ г.

УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все работники предприятий должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.
2. Противопожарный инструктаж на предприятии проводит лицо, на которое приказом по предприятию возложены эти обязанности, а так же специализированная организация, имеющая лицензию на право проведения обучения.
3. Периодичность прохождения противопожарного инструктажа устанавливает руководитель.
4. О проведении противопожарного инструктажа делают запись в Журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Порядок содержания территории зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей.
2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производства пожароопасных работ.
3. Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.
4. Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ.
5. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.
6. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.
7. Обязанности действия работников при пожаре:
 - 7.1 Правила вызова пожарной охраны.
 - 7.2 Порядок аварийной остановки технологического оборудования.
 - 7.3 Порядок отключения вентиляции и электрооборудования.
 - 7.4 Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
 - 7.5 Порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей.
 - 7.6 Порядок осмотра и проведения в пожаробезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия, должность инструктируемого
1	2	3	4
13.08.2018	Жиембаева Миржануль Б.	1965	директор
13.08.2018	Парасенко Оксана Александровна	1974	воспитатель
13.08.2018	Отарова Еркежан М.	1983	воспитатель
13.08.2018	Балиева Гулсинай М.	1961	воспитатель
13.08.2018	Буркитбаева Гулжанай А.	1995	воспитатель
13.08.2018	Гулышова Аиша С.	1993	мед. сестра
03.09.2018	Жу Марина	1983	повар
03.09.2018	Бекмаидина Париза	1996	нач. воспитателя
03.09.2018	Макубекова Лидана	1992	нач. воспитателя
03.09.2018	Жалилова Айжануль М.	1973	муз. руководитель
10.09.2018	Сатаева Зейнеп	1988	воспитатель
19.09.2018	Деренко Ольга Александровна	1955	методист
19.09.2018	Дамиева Асемгуль Багатовна	1997	воспитатель
25.09.2018	Цутмунова Динара	1988	преп. анал. яз.
01.10.2018	Бекмаидина Батимья С.	1969	повар
10.10.2018	Казиева Исель	1992	нач. воспитателя
15.10.2018	Асадуллина Гулмира Р.	1978	воспитатель
24.10.2018	Айтжанова Айнура	1995	нач. воспитателя
01.11.2018	Нурекенова Динара Кошмиевна	1988	бухгалтер
01.11.2018	Нурпейсова Айжануль С.	1975	воспитатель
01.11.2018	Нурекенова Чуандок А.	1995	зав.хоз.
16.11.2018	Исханова Жадир Б.	1980	мед. сестра
28.11.2018	Казиева Куралай М.	1993	нач. воспитателя
04.12.2018	Старикова Юлия В.	1975	муз. руководитель
04.12.2018	Астаева Акбота	1991	хореограф
13.12.2018	Балижанбет Ишдира.	1976	подсоб. раб.
24.01.2019	Сариева Миржануль	1991	нач. воспитателя
28.01.2019	Чуанкушева Акбота	1998	воспитатель
01.02.2019	Чиликина Анастасия	1985	муз. руководитель
13.02.2019	Жиембаева Миржануль Б.	1965	директор
13.02.2019	Парасенко Оксана А.	1974	воспитатель
13.02.2019	Балиева Гулсинай М.	1961	воспитатель
13.02.2019	Буркитбаева Гулжанай А.	1995	воспитатель
14.02.2019	Морзулаева Гулжанат.	1996	нач. воспитателя
18.02.2019	Жадырбай Гулжигит	1978	хореограф
01.03.2019	Чили Байан Шаматовна	1909	воспитатель
03.03.2019	Бекмаидина Париза	1996	нач. воспитателя
13.03.2019	Жуналиметова Назан	1988	пер. рабочий
19.03.2019	Деренко Ольга Александровна	1955	методист
19.03.2019	Дамиева Асемгуль Багатовна	1997	воспитатель
01.04.2019	Бекмаидина Батимья С.	1969	повар

[illegible]

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ из помещений 1 этажа

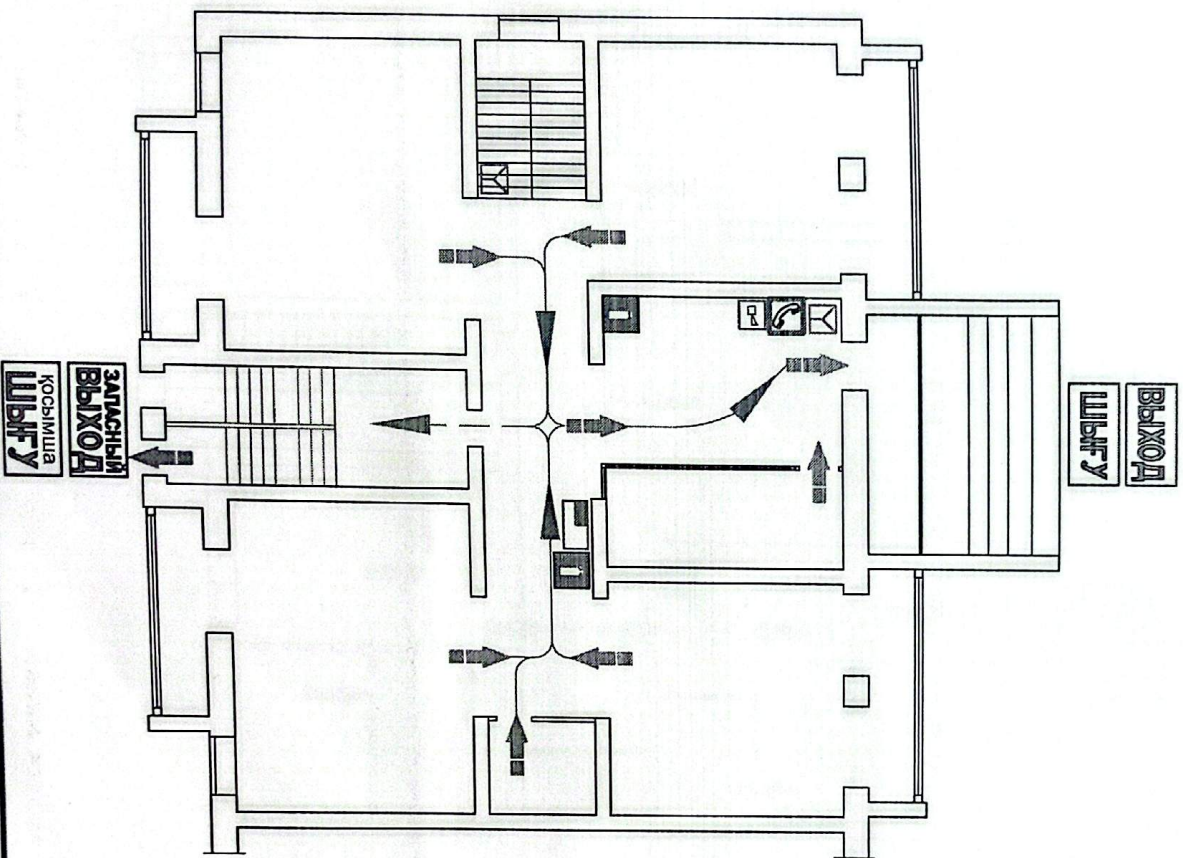

Ответственный
за пожарную безопасность

Утверждаю


ВНИМАНИЕ!!!

Сориентируйтесь на плане.
Определите своё местоположение.
При пожаре действуйте по инструкции.


ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Сообщить при пожаре по телефону "101" и указать адрес пожара
2. Вывести из помещения людей через основные пути эвакуации
3. Обесточить электросеть
4. Прислупить к тушению огня с помощью огнетушителей или подручных средств
5. При угрозе жизни покинуть опасную зону, попутно прикрыв за собой двери в горящие помещения и входную
6. Встретить прибывающих пожарных и указать место пожара

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

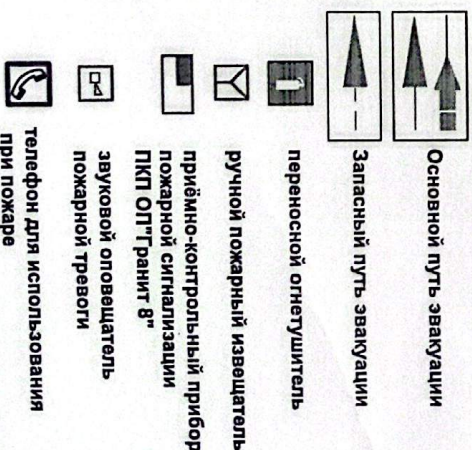

ӨРТ КЕЗІНДЕГІ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ из помещений цокольного этажа

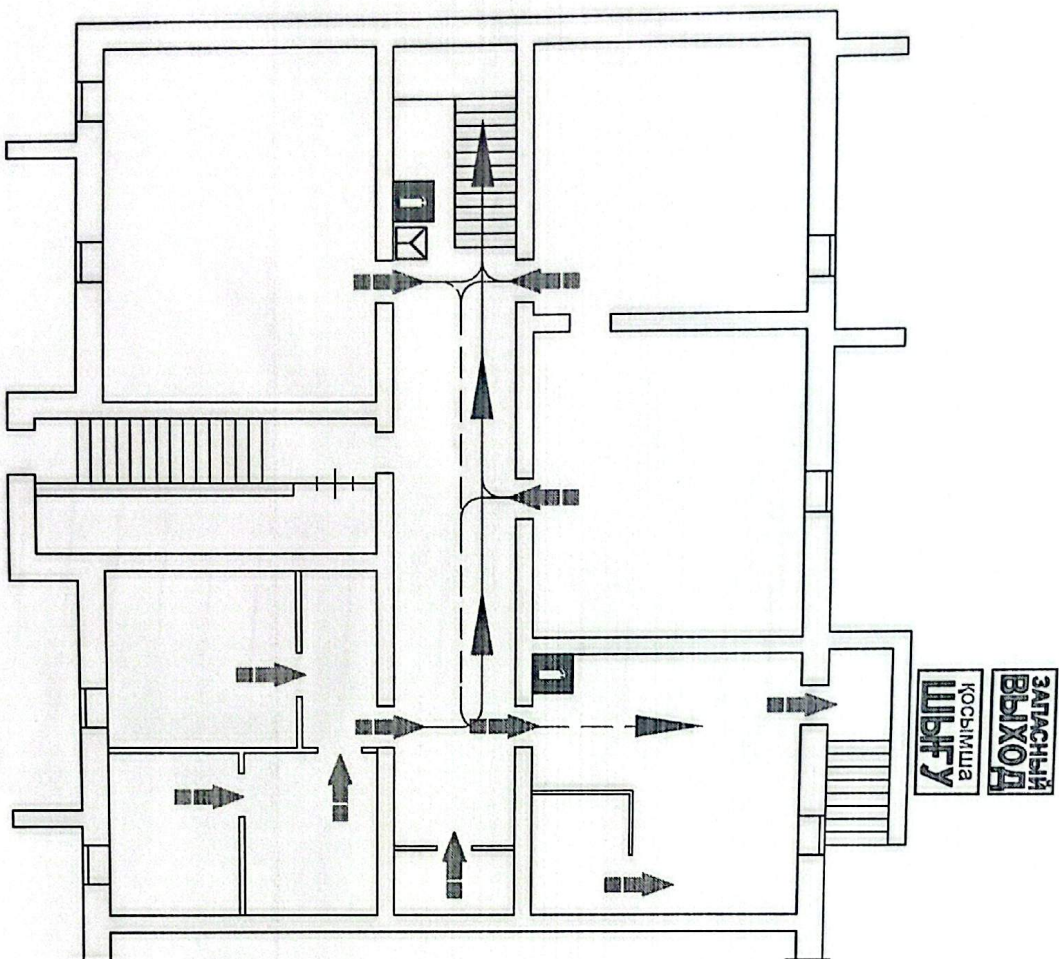

ответственный
за пожарную безопасность

Утверждаю


ВНИМАНИЕ!!!

Сориентируйтесь на плане.
Определите своё местоположение.
При пожаре действуйте по инструкции.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Сообщить при пожаре по телефону "101" и указать адрес пожара
2. Вывести из помещения людей через основные пути эвакуации
3. Обесточить электросеть
4. Приступить к тушению огня с помощью огнетушителей или подручных средств
5. При угрозе жизни покинуть опасную зону, полностью прикрыв за собой двери в горящие помещения и входную
6. Встретить прибывающих пожарный и указать место пожара

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

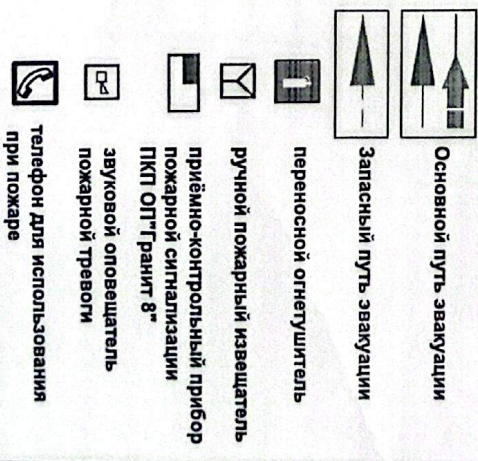

АКТ
перекатки пожарных рукавов

«23» февраля 2026 г.

г. Актобе

Комиссия в составе:

Председатель: Директор ТОО «Центр развития дошкольников Mir» Жиенбаева М.Б.
(должность, наименование организации, Ф.И.О)

Члены комиссии:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «QYPSHAQ GROUP»
Еримбетов Е.Т.

Специалист Товарищество с ограниченной ответственностью QYPSHAQ GROUP»
Жабагин Д.Б.

Заведующий ТОО «Центр развития дошкольников Mir» Едигинова Ж.О.

Произвели перекатку рукавов в новую скатку во всех пожарных шкафах здания,
расположенных по адресу: г. Актобе пр. Тауелсиздик 5/2

Основание: Требования ППБ РК.

Результат работы: Пожарные рукава находятся в исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Председатель комиссии:

Директор ТОО «Центр развития
дошкольников Mir»

 _____ Жиенбаева М.Б.

Члены комиссии:

Директор
ТОО «QYPSHAQ GROUP»

 _____ Еримбетов Е.Т.

Специалист
ТОО «QYPSHAQ GROUP»

 _____ Жабагин Д.Б.

Заведующий ТОО «Центр развития
дошкольников Mir»

 _____ Едигина Ж.О.



ПРОТОКОЛ № 1
испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения
на водоотдачу

г. Актобе

«23» февраля 2026 г.

Наименование организации-эксплуатационника:

ТОО «Центр развития дошкольников Міг»

Наименование объекта: ТОО «Центр развития дошкольников Міг», расположенного по адресу: г.Актобе пр. Тауелсиздик 5/2

(здание, пожарный отсек, адрес)

Наименование обслуживающей организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «QYPSHAQ GROUP»

Дата и время испытаний: «20» февраля 2026 г., 10:00 час.

Номера стояков и пожарных кранов: №1;

Клапан пожарного крана типа: КПК – 50*51-1;

Ручной пожарный ствол типа: РПС - 50;

Длина и диаметр пожарного рукава: d=20 м, 50*51 мм;

Пожарный насос типа: нет;

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах: 0,22 Мпа

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан:

расход «диктующего» пожарного крана: 10 л/с; (допустимый)

давление у «диктующего» пожарного крана: 1,0 Мпа; (допустимое)

кол-о одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу: 2 шт.

Результаты испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения
на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану

Номер испытаний	Номера стояков-ПК (диаметр)	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукавной линии, м	Давление, Мпа		Требуемый расход, л/с	Требуемая высота компактной части струи, м	Результаты испытаний
				измеренное	требуемое			
1	1/51	51	20	2,0	1,0	10	8	норма
2	1/51	51	20	2,0	1,0	10	8	норма

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения («диктующего» крана-наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе нескольких кранов в количестве 2 штук.

(указать номера кранов и стволов)

составляет не менее:

давление 0,25 Мпа;

расход 10 л/с;

высота компактной части струи 8 м;


Что **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям строительных норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Председатель комиссии:
Директор ТОО «Центр развития
дошкольников Mir»



Жиенбасва М.Б.

Члены комиссии:
Директор
ТОО «QYPSHAQ GROUP»

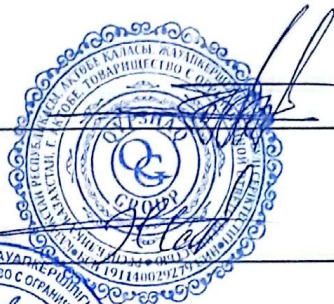

Еримбетов Е.Т.

Специалист
ТОО «QYPSHAQ GROUP»

Жабагин Д.Б.

Заведующий ТОО «Центр развития
дошкольников Mir»



Едигина Ж.О.

ПРОТОКОЛ №2
испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

г. Актобе

«23» февраля 2026 г.

Наименование организации-эксплуатационника: «Центр развития дошкольников Mir»

Наименование объекта: ТОО «Центр развития дошкольников Mir», расположенного по адресу: г.Актобе пр. Тауелсиздик 5/2

(здание, пожарный отсек, адрес)

Наименование обслуживающей организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «QYPSHAQ GROUP»

Дата и время испытаний: «20» февраля 2026 г., 10:00 час.,

Клапаны пожарного крана типа: КПК – 50*51-1;

Пожарный насос типа: Нет;

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана: 1,0 МПа.

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

Номера стояка-номера крана	Номер диафрагмы	Диаметры диафрагмы, мм		Количество циклов «Открытие-Закрытие» клапана	Герметичность	Результаты испытаний
		допустимый	измеренный			
№1	№1	d=50	d=50	2	Да, наличие протечек нет	норма
№1	№2	d=50	d=50	2	Да, наличие протечек нет	норма

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным) **СООТВЕТСТВУЕТ** государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории РК, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Директор ТОО «Центр развития дошкольников Mir»


Жиенбаева М.Б.

Члены комиссии:

Директор
ТОО «QYPSHAQ GROUP»


Еримбетов Е.Т.

Специалист
ТОО «QYPSHAQ GROUP»


Жабегин Д.Б.

Завидующий ТОО «Центр развития дошкольников Mir»


Едигина Ж.О.

